

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата







Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


СКП.10.10-47/ПК.СБ

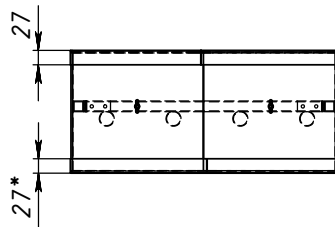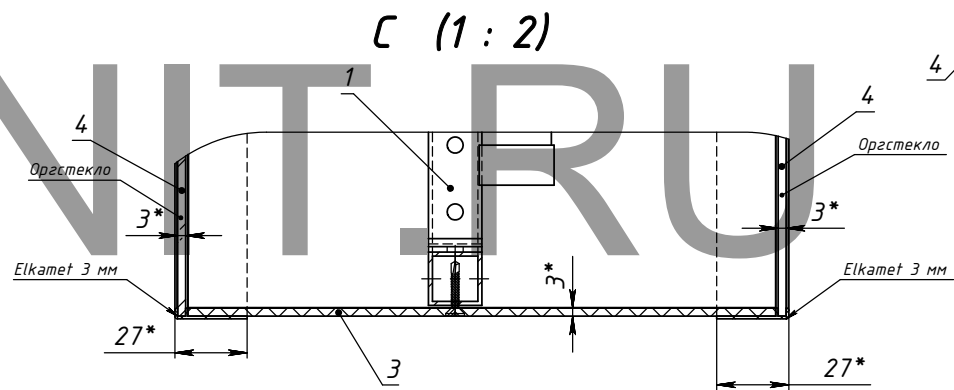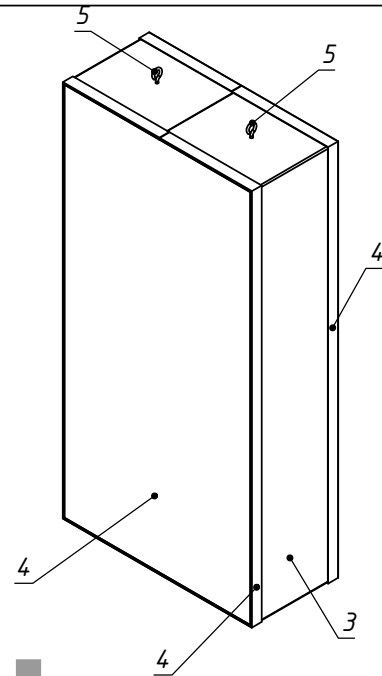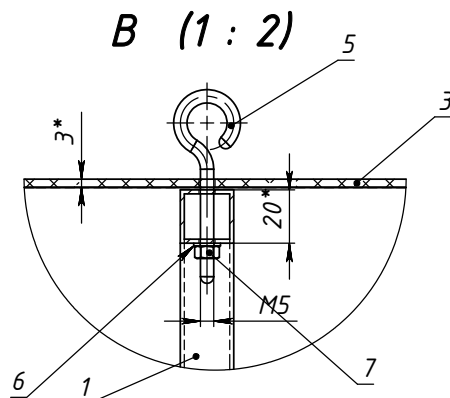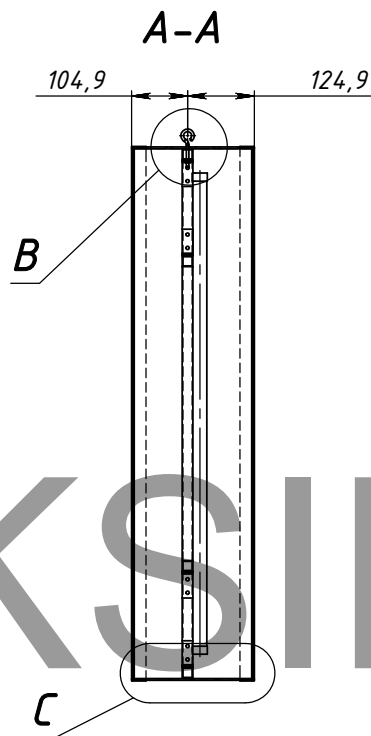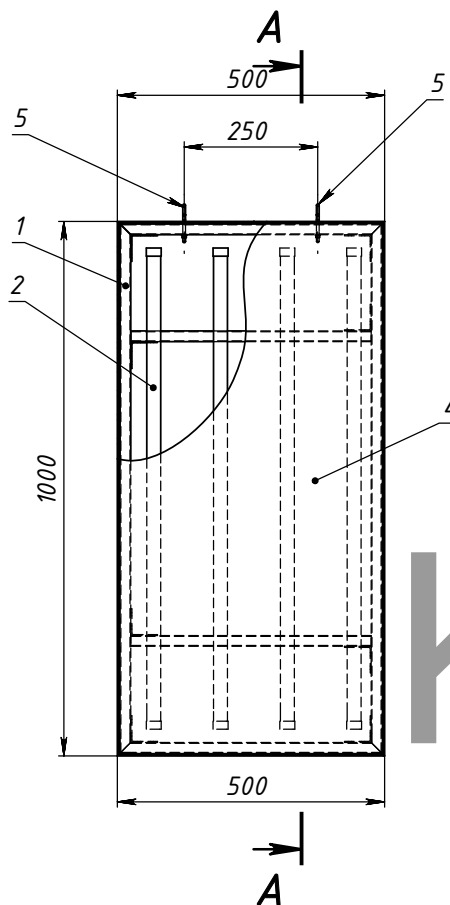



Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	СКП.10.10-47/К.ПК	Каркас ПК		1
2	СКП.00.10-00/XXXX	PHIPS T8 - 30 Вт		4
3	СКП.10.10-47/Б.ПК	Браковина ПК		1
4	СКП.10.10-47/КР.ПК	Крышка ПК		2
5		Крыш М5		2
6		Шайба А 5 ГОСТ 11371-78		2
7		Гайка М5 ГОСТ 5927-70		2

					СКП.10.10-47/ПК.СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панель-кронштейн		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Морозихин		25.10.2010					7.12	1:10
Проб.			25.10.2010						
Т.контр.									
Нач. КБ			25.10.2010						
Н.контр.							Лист 1		Листов 3
Утв.							"КСИНИТ" Наружная реклама		

СКП.10.10-47/К.ПК

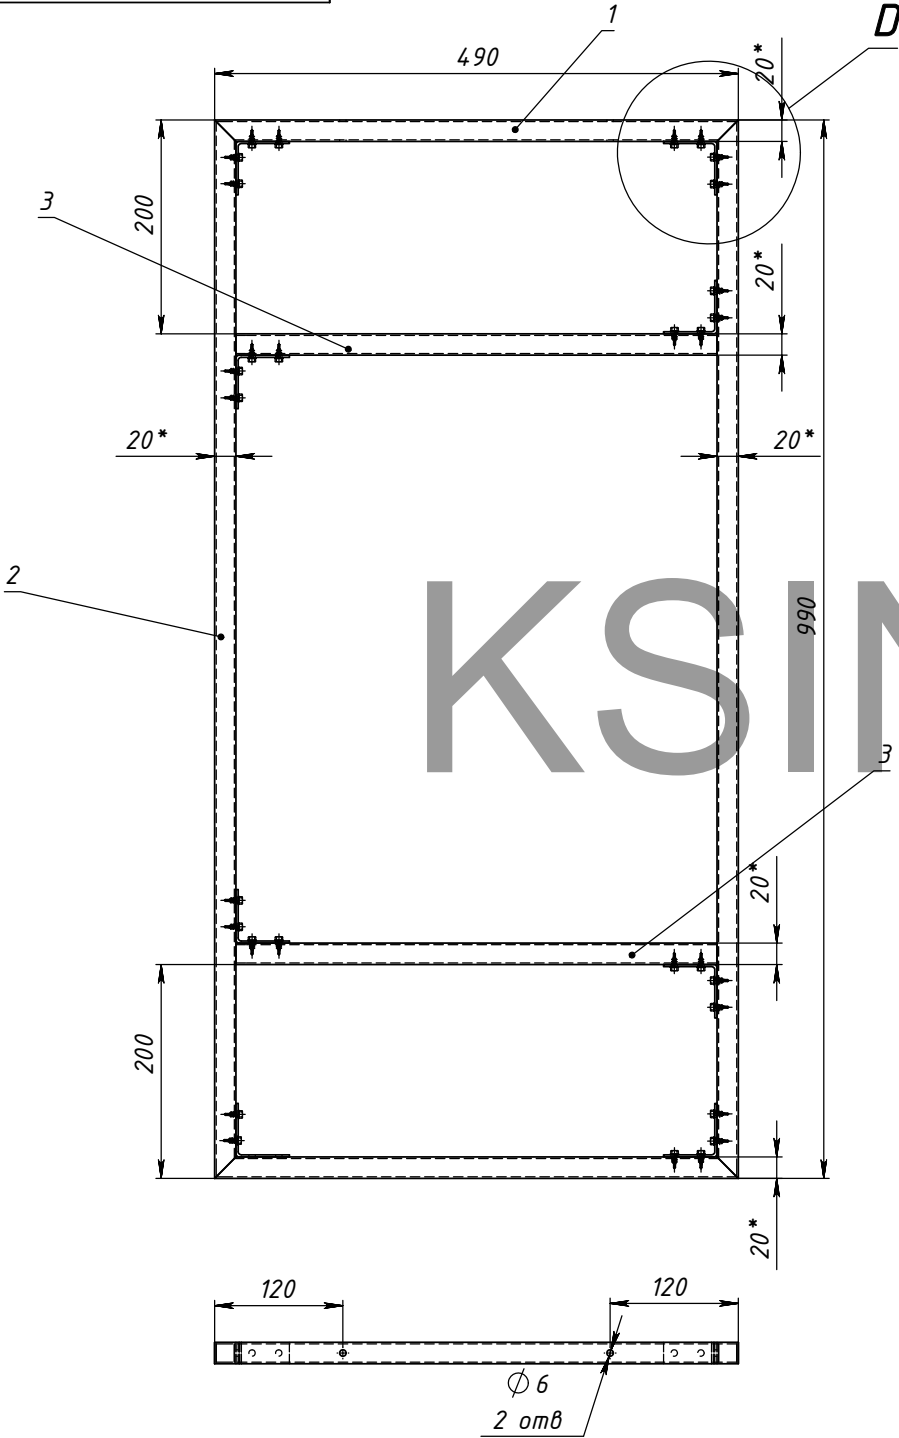


D (1 : 2)

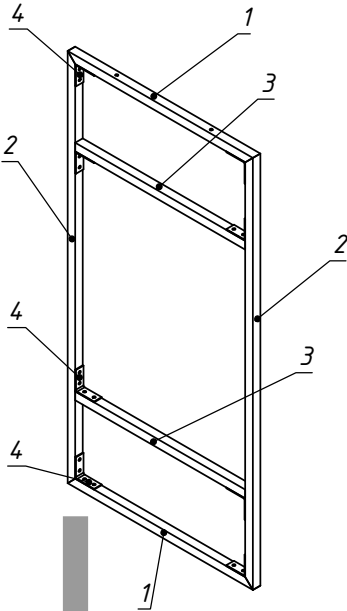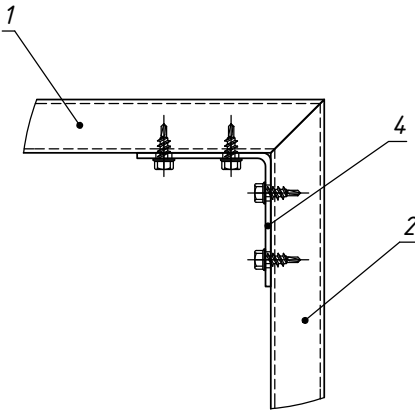

- * Размеры для справок.
- Изготовление производить по ТУ предприятия-изготовитель.
- Неуказанные предельные отклонения Н14, h14, IT14/2.

Поз	Обозначение	Наименование			Описание	К-во		
1	Д-1	Труба ГОСТ 8617-81 АД31			20х20х1,5 L=490 под ус	2		
2	Д-2	-----			20х20х1,5 L=990 под ус	2		
3	Д-3	-----			20х20х1,5 L=450	2		
4	стяжка для миллиметра					8		
					СКП.10.10-47/К.ПК			
					Каркас ПК			
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата				
Разраб		Морозихин		25.10.2010				
Проб				25.10.2010				
Т.контр								
Нач. КБ				25.10.2010	Лист 2			
Н.контр							Листов 3	
Утв								
						"КСИНИТ"		
						Наружная реклама		

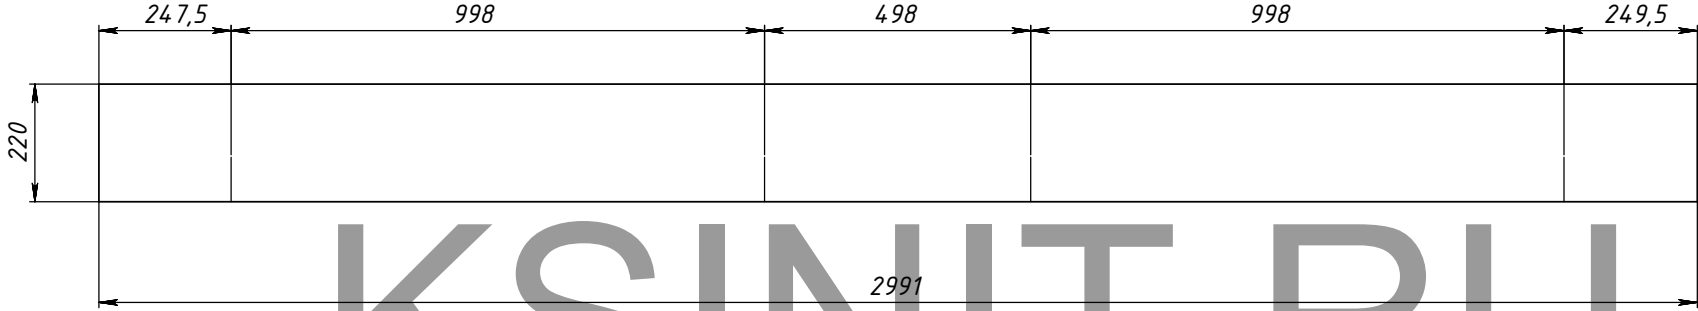

KSINIT.RU

					СКП.10.10-47/Б.ПК				
					Боковина ПК	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				25	1:10
Разраб.		Морозихин		25.10.2010					
Проб.				25.10.2010					
Т.контр.						Лист 3		Листов 3	
Нач. КБ				25.10.2010	Лист ³ АКП	"КСИНИТ" Наружная реклама			
Н.контр.									
Утв.									

Перф. примен.

Спроб. №

Подпись и дата

Инд. № докум

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

СКП.10.10-47/Б.ПК